

VAS 35 N

Odstranění dusičnanů – automatické filtry



Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu

VAS 35 N ZF 1" VAS 35 N WMF 1" 8 m³ VAS 35 N WMF 1" 40 m³
VAS 35 N WMF 1" E

Filtry jsou určeny ke snížení obsahu dusičnanů ve vodě. Náplň filtrů je silně bazický aniont v CI cyklu se zvýšenou afinitou na dusičnany s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný speciálně čistěný V upravené vodě dochází k úbytku dusičnanových iontů, případně dalších aniontů, a v ekvivalentním poměru k nárůstu chloridových iontů. Filtry jsou určeny pro diskontinuální provoz, kdy po dobu regenerace cca 2,5 hodiny v noci lze omezeně odebírat pouze vodu neupravenou.


Filtry jsou vyrobeny z plastů, řídicí ventilová jednotka z plastu a mosazi.

Praní a regenerace probíhá plně automaticky podle provozního režimu, daného typem použité ventilové řídicí jednotky. Pro typy „Z“ se celý proces opakuje v pravidelných nastavených cyklech. Pro typy „WM“ je součástí řídicí ventilové jednotky vestavěný impulsní vodoměr, který dává impuls k provedení regenerace vždy po průtoku nastaveného objemu vody. Regenerace pak proběhne do 24 hodin v noci od 2.30 hodin. Typ „WM – E“ je vybaven elektronickou řídicí jednotkou, která umožňuje nastavení v režimu „WM“ nebo „Z“ nebo jejich kombinaci. Filtry umožňují nastavení tvrdosti upravené vody směšováním.

Filtr se do rozvodu vody zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody. Tuto činnost doporučujeme svěřit firmě Wermont s.r.o. – Upravitvodu.cz, stejně jako montáž i údržbu (kompletní servis)

VAS 35 N F 1"

minimální celková kapacita	g NO ₃ ⁻	1400
nominální průtok /*	m ³ /hod	1,4
maximální průtok/**	m ³ /hod	3,8/5,2
průřez	m ²	0,04
objem filtrační náplně	l	35
velikost solné nádrže	l	100
celková hmotnost	kg	40
tlak min/max	Mpa	0,25/0,6 Mpa
max. teplota vody/okolí	°C	30/40
praní a regenerace:		
spotřeba sole	kg	8,4
spotřeba vody	l	450
minimální průtok prací vody	m ³ /hod	2,5
rozměry:	mm	257
	D	mm
	D1	mm
	D2	mm
	B	mm
	E	mm
	H	mm
	H1	mm
	G	mm
napojení		
ventilová řídicí jednotka – typ	FLECK 5600/1600/	
elektromechanická časová	/Zeit	
rozsah nastavení	1 x denně až 1 x za 12 dní	
elektromechanická objemová	/WM 8 m ³ nebo 40 m ³	
rozsah nastavení	0,2 až 8 m ³ nebo 2,5 až 40 m ³	
elektronická	/SXT	
rozsah nastavení	0,1 až 99 m ³ + 1xdenně až 1x za 99 dní	

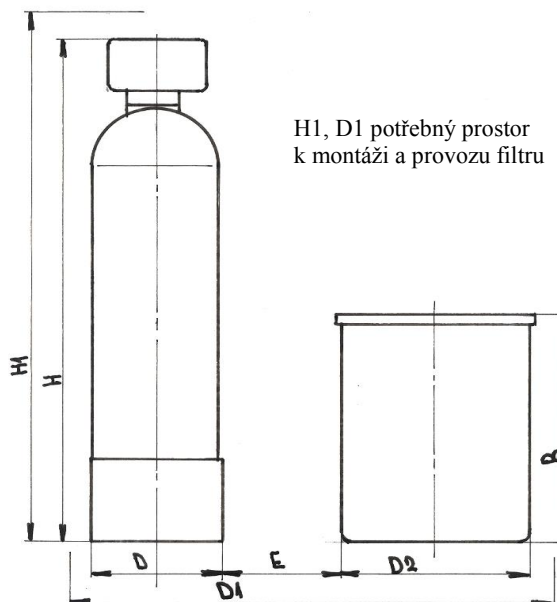

Surová voda musí být zbavena mechanických nečistot, bez železa (do 0,3 mg/l), bez manganu (do 0,3 mg/l), celková tvrdost do 2 mmol/l

/* při nominálním průtoku zaručena maximální účinnost filtrační náplně,

** maximální průtok je uváděn pro tlakovou ztrátu filtru 0,1 MPa/0,18 MPa